


HITALAGNIR - GRUNNMYND
 íb. nr. C og D · mkv. 1:50.

SKÝRINGAR.

Öll tákni eru skv. ÍST 64.
 Öll vinna og efni sé skv. gjaldandi reglugerðum.
 Lagnir skal þrýstiprófa með amk. 6 kp/cm².
 Íbúðir A og B eru sambærilegar íb. nr. C.
 Rúmmynd sjá teikn nr. V 5.
 Ofnkranar, stillití og loftskrúfur komi á
 alla ofna sbr. teikn.

OFNATAFLA.

ofn nr.	reiknad hitatap w/h.				tenging.
	íb nr. A	íb nr. B	íb nr. C	íb nr. D	
101	1300	1100	1100	1100	C - B
102	700	500	500	500	C - D
103	1080	1000	1050	1000	A - D
104	800	800	800	800	A - D
105	4600	4600	4600	4600	A - D
105a	0	0	0	1030	C - D
106	1050	1250	1050	1450	C - D
107	730	730	730	730	A - B
108	480	480	480	480	C - D

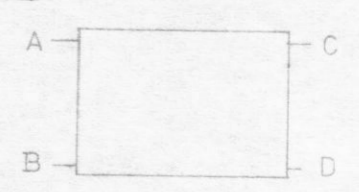

TRÉVERK h.f. DALVÍK RAÐHÚS.

HITALAGNIR Í ÍB NR C OG D · GRUNNMYND.
 TEIKNING NR V4 · MKV. 1:50 · HÚSAVÍK Í OKT. 1982.
 ÞORSTEINN FRÍÐÞJÓFSSON F.T.E.I.
Þorsteinn Fríðþjósson