


grunnmynd 1:100 undirstöður

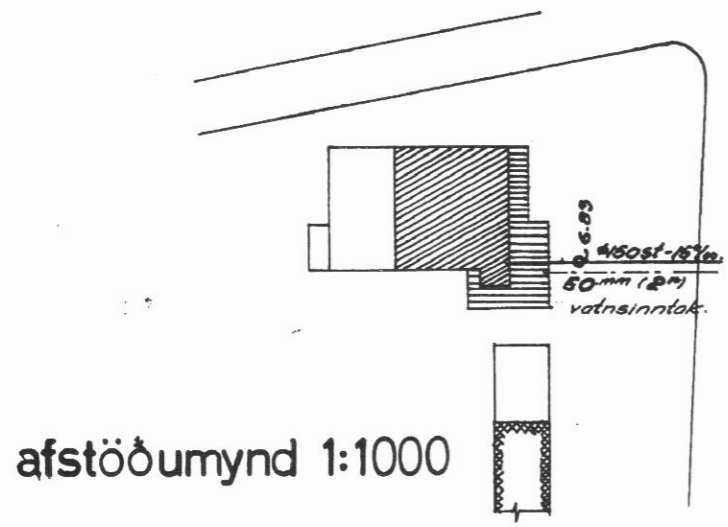

afstöðumynd 1:1000

Skýringar.

Ø 100 st 20 ‰ Steinsteypupípa 100 mm víð, halli 20 ‰
 Hæðartölur eru í metrum og mibast víð, að gólf í sal sé í 9,85 metra hæð.
 HI. Handlaug.
 Vs. Salerni.
 GN. Gólfniðurfall.
 P. Þakniðurfall.
 Pípurinnar skal leggja þannig, að þær hvíli á belgnum en ekki á múffum, og þess skal gætt, að lögnin sé beim. Pípurinnar skal leggja á þetta undirstöðu og jarðvegi þjappað vel að þeim. Pípur þéttist með tjöruhampi og sandsteypu.
 Breytt: 19/10 '63 G.H.

ÍÞRÓTTASJÓÐUR	
ÍÞRÓTTAÐÚS A DALVÍK	
frárennslislögn	
T.: GN.	R.: GN.
Y.: RP.	S.: S.
Daga: 29/6 '63	
M.: 1:100, 1:1000	
SIGURÐUR THORODDSEN. VERKFRÆÐISTOFA	
MIKLABRAUT 34. REYKJAVÍK. Sími 1-45-75	
04.04.301	